




COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

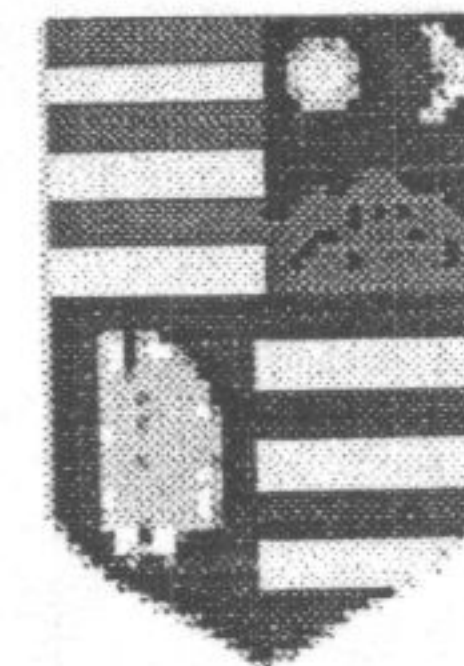

Cod. Fiscale 00409830189
Tel. 0382-995611 (centralino)
E-mail - info@Comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
Sito Internet - www.Comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039
Fax 0382-901264
Gemellato con il Comune di
Százhalombatta Ungheria)

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE - 10/05/2018

Il giorno 10 maggio 2018 alle ore 14,30 presso la Sala Consigliare del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, si è riunita la Commissione per la Salvaguardia ambientale. La seduta viene presieduta dal Sindaco Roberto ZUCCA.

Sono presenti i Signori:

Ing. Roberto ZUCCA
Silvia MORONI
Walter GAULIO
Dott.ssa Angela ALBERICI
Dott.ssa Maria Cristina BERNINI
Dott. Claudio ZANELLI
Claudio PASQUALI
Roberto SCALABRIN
Stefano STRAMEZZI
Francesco CAMPANINI

Sindaco SdB / Presidente
Rapp. Cons. Maggioranza SdB
Provincia di PAVIA
Direttore ARPA dip. di Pavia
Referente tecnico Raffineria ENI SdB
Referente tecnico Raffineria ENI SdB
Comune di Mezzana B.
Sindaco FERRERA E.
Comune di SCALDASOLE
Comune di FERRERA E.

La Segreteria Tecnica è rappresentata dal Dott. Girolamo D'AGOSTINO che si incarica anche della verbalizzazione.

- Comunicazioni del Presidente

1) Il Presidente informa che dal mese di febbraio è in funzione la centralina meteo la cui installazione è stata precedentemente discussa ed approvata e che i dati sono fruibili in tempo reale dal sito web del comune di Sannazzaro (il link può essere eventualmente inserito anche sulle pagine web degli altri comuni). I dati dettagliati scaricati dal dispositivo possono essere richiesti direttamente al dott. D'Agostino.

2) In data 06-03-18 un cittadino ha segnalato la presenza di una colorazione arancione in corrispondenza delle acque sorgive a valle della trincea drenante della Raffineria (all'altezza del campo da baseball). E' stata allertata ARPA che prontamente si è recata sul posto per i campionamenti del caso alla presenza del Sindaco, del cittadino che ha fatto la segnalazione e del consulente D'Agostino. E' stato accertato che non si è trattato di uno sversamento ma di un fenomeno naturale causato dalla proliferazione di Ferrobatteri.

- Approvazione verbale seduta precedente

Il Segretario informa che il testo del verbale del 23-11-17 è stato precedentemente trasmesso ai membri della Commissione riportando correzioni/precisazioni pervenute durante la stesura.

Il verbale viene approvato dai membri della Commissione presenti.

- Contenuti prossima brochure informativa

Il Presidente ricorda che uno degli scopi di questa Commissione è la divulgazione alla popolazione dei contenuti che vengono portati a questo tavolo.

Gli argomenti, essendo anche particolarmente tecnici, devono essere sintetizzati e resi comprensibili anche a persone che non possiedono particolari bagagli tecnici affinché risultino chiari anche ad un pubblico eterogeneo senza alcun particolare bagaglio tecnico/scientifico.


Il dott. D'Agostino illustra ai presenti gli argomenti sottolineando che per alcuni aggiornamenti (quali ad esempio gli indicatori ambientali) saranno indicati i trend e le sovrapposizioni con gli anni scorsi.

Verranno illustrate le evoluzioni delle procedure di bonifica arrivando anche a fare cenno agli ultimi piezometri lato provinciale, l'iter legato ai lavori di ripristino impianto est e l'installazione della stazione meteo oltre alla possibilità di avere accesso diretto a dati meteorologici in tempo reale.

Viene quindi proiettata la versione precedente illustrandone le parti che verranno aggiornate e le modalità di divulgazione.

La riunione si conclude alle ore 17 circa.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Girolamo D'AGOSTINO

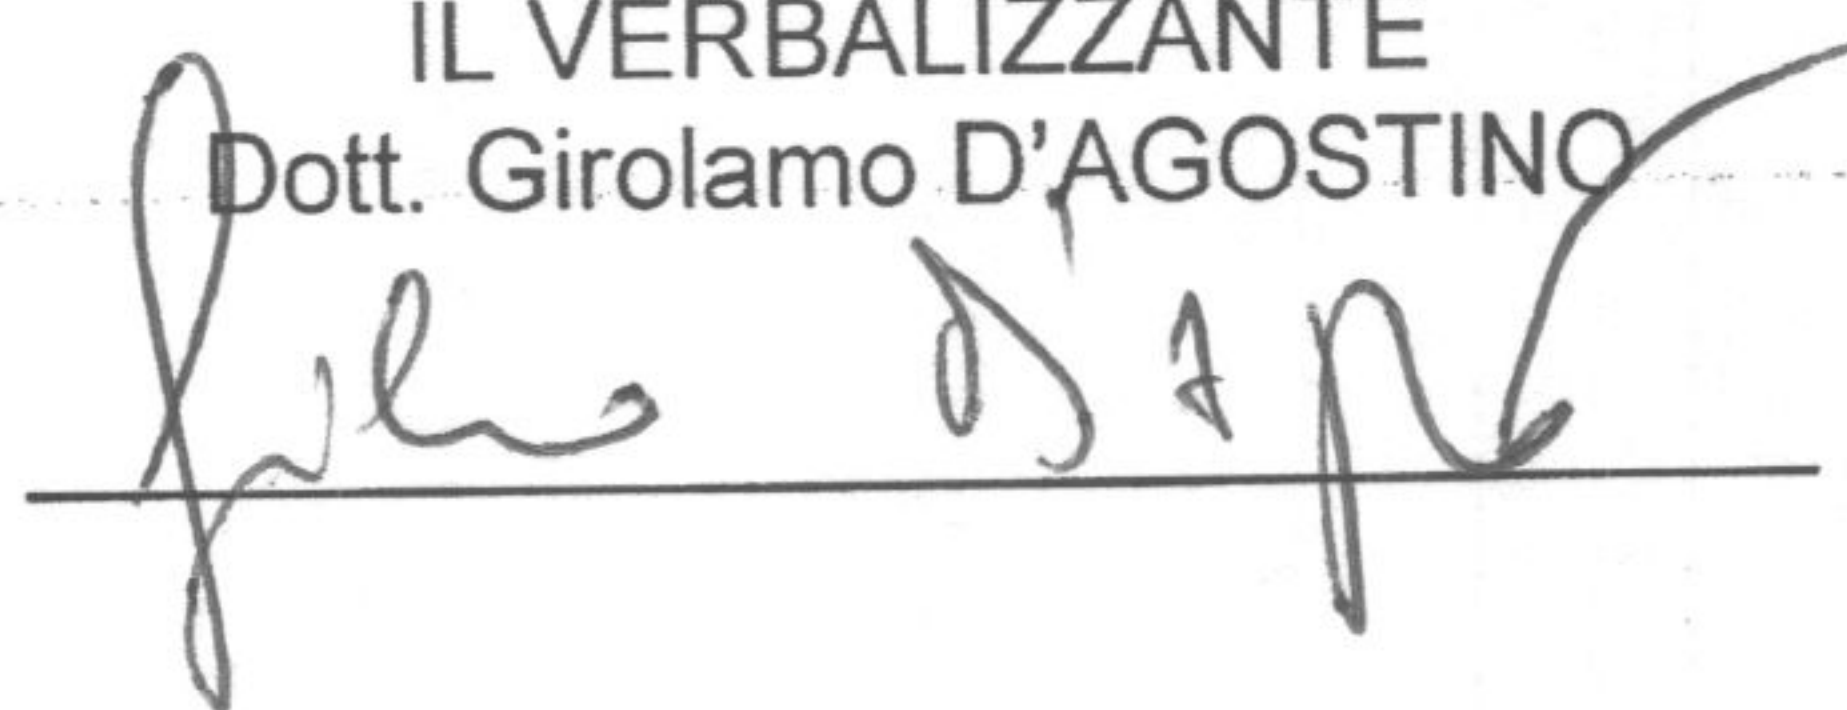A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. D'Agostino', is written over a horizontal line.